

CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA DIỄN TẬP PHƯƠNG ÁN PCCC NỘI BỘ

Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) một cách hiệu quả sẽ làm giảm thiểu các thiệt hại do cháy, nổ gây ra bằng các biện pháp, giải pháp kỹ thuật nhằm loại trừ hoặc hạn chế đến mức tối đa các nguy cơ xảy ra cháy, nổ, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi, phù hợp với từng tình huống cụ thể trong công tác cứu người, cứu tài sản, chữa cháy, chống cháy lan hiệu quả.

Là đơn vị sản xuất điện năng, công tác PCCC đặc biệt được Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa chú trọng và quan tâm hàng đầu. Công ty luôn luôn thực hiện nghiêm quy định và bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC: Tăng cường công tác diễn tập PCCC thường xuyên hàng quý tại bộ phận sản xuất trực tiếp, kiểm tra định kỳ các phương tiện phục vụ công tác PCCC; giám sát việc chấp hành nội quy, quy định về PCCC tại các bộ phận, phổ biến về các vụ tai nạn PCCC, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của CBCNV về phòng chống cháy nổ; chú trọng công tác tự kiểm tra, kịp thời khắc phục những thiếu sót có thể phát sinh cháy, nổ, hạn chế đến mức thấp nhất những vụ cháy nổ có thể xảy ra, qua đó, bảo vệ sự an toàn của người lao động cũng như tài sản của Công ty.

Căn cứ vào phương án chữa cháy đã được Cảnh sát PCCC&CNCH công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt, Công ty lập kế hoạch số 1320/KH - NĐBR ngày 1 tháng 12 năm 2021 về việc phối hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy nội bộ năm 2021, nhằm đề cao công tác PCCC và kiện toàn lực lượng PCCC tại Đơn vị. Buổi diễn tập PCCC diễn ra tại Công ty vào lúc 14 giờ 30 đến 16 giờ 00 ngày 10 tháng 12 năm 2021 với nội dung sau:

- Lực lượng PCCC tại công ty cùng phối hợp với các đơn vị, vật tư, phương tiện phục vụ công tác diễn tập PCCC đầy đủ đáp ứng cho cuộc diễn tập.

- Cuộc diễn tập diễn ra theo tình huống giả định: vào khoảng 14 giờ 30 ngày 10 tháng 12 năm 2021, xảy ra cháy do nhóm công tác hàn bảo dưỡng sửa chữa tại ống khói làm cháy gian giám đốc chính. Đám cháy xảy ra nếu không xử lý, chữa cháy kịp thời sẽ gây cháy lan trên toàn bộ tổ máy GT1; nếu không kịp thời làm mát sẽ gây cháy lan ra khu vực mương cáp, hầm cáp, phòng điều khiển GT1,2 và tổ máy GT2 tạo thành đám cháy lớn phức tạp gây khó khăn cho công tác chữa cháy (dự kiến diện tích đám cháy khoảng 110 m²).

- Phương án thực tập được tổ chức làm 03 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Báo động cháy, ngừng máy, cô lập HT nhiên liệu, HT điện tự dùng, báo cáo đội PCCC tại đơn vị.


Giai đoạn 2: Giả định cứu người và tiến hành chữa cháy tổ máy GT1 bằng HT CO2 cố định và bình chữa cháy di động.

Giai đoạn 3: triển khai phun nước làm mát chống cháy lan và phun bọt dập tắt đám cháy.

Buổi diễn tập PCCC đã được tổ chức tốt và thành công tốt đẹp. Sau buổi diễn tập, Ban Tổ chức đã họp đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong công tác phối hợp diễn tập; qua đó, rút kinh nghiệm để hoàn thiện tốt hơn trong công tác PCCC&CNCH tại Công ty.

(Người viết: Ngô Thị Bích Hoa -PXVH)

Một số hình ảnh của buổi diễn tập Phương án PCCC nội bộ ngày 10/12/2021 tại Công ty.

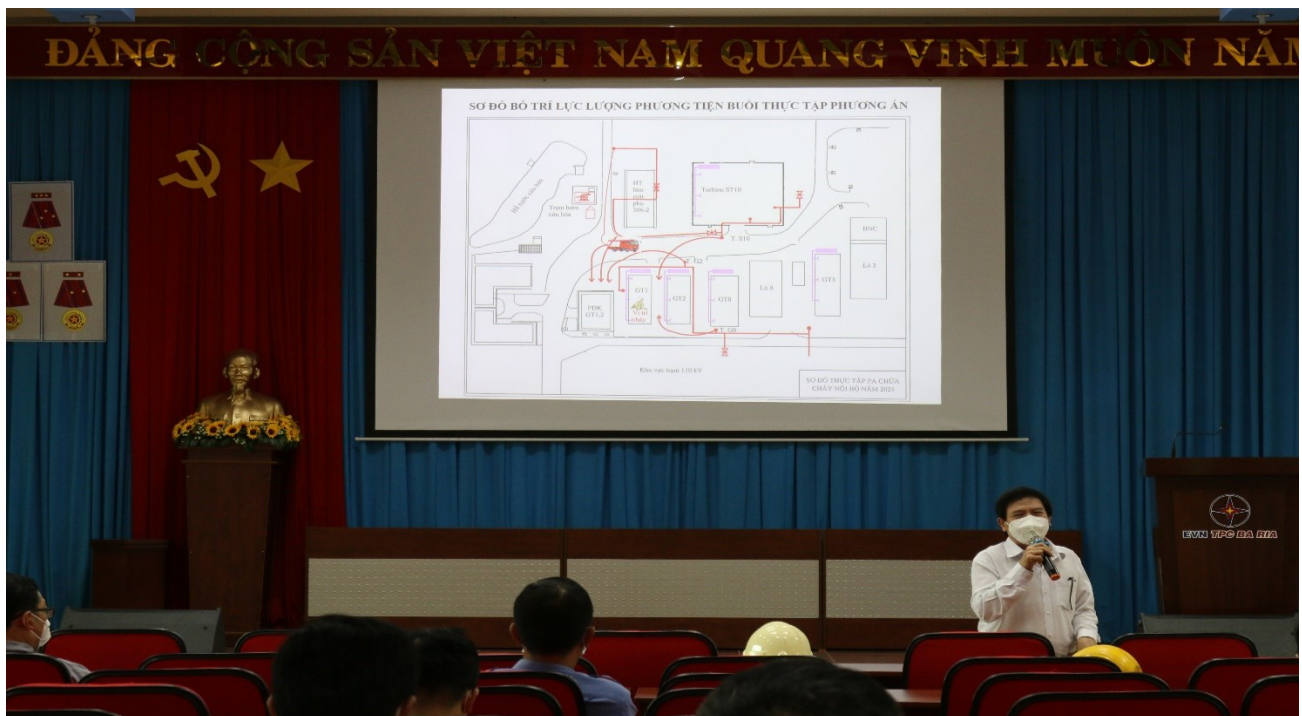

Họp phổ biến phương án PCCC cho buổi diễn tập



Phối hợp diễn tập phương án PCCC nội bộ